

Tlocrt plinske instalacije

Vukotić, Lara

Supplement / Prilog

Publication year / Godina izdavanja: **2022**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:190:664432>

Rights / Prava: [Attribution 4.0 International](#)/[Imenovanje 4.0 međunarodna](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-07-20**



Repository / Repozitorij:

[Repository of the University of Rijeka, Faculty of Engineering](#)




NAPOMENA:

Spremnik se ograđuje panel ogradom visine 2,5 m, kako bi se spriječio ulaz neovlaštenim osobama. Vrata su dimenzija 1,20 x 2 m te se otvaraju prema van.


Temelji se postavljaju s nagibom od 1% u smjeru drenažnog otvora i moraju biti pričvršćeni na način koji im omogućuje toplinsku dilataciju.


Visinska razlika između osi dovodnog i odvodnog otvora zraka za kotlovnicu iznosi 2 m.

Koriste se protupožarni aparati S9, jedan uz spremnik, jedan u kotlovnici, jedan na prizemlju i jedan na I. katu.

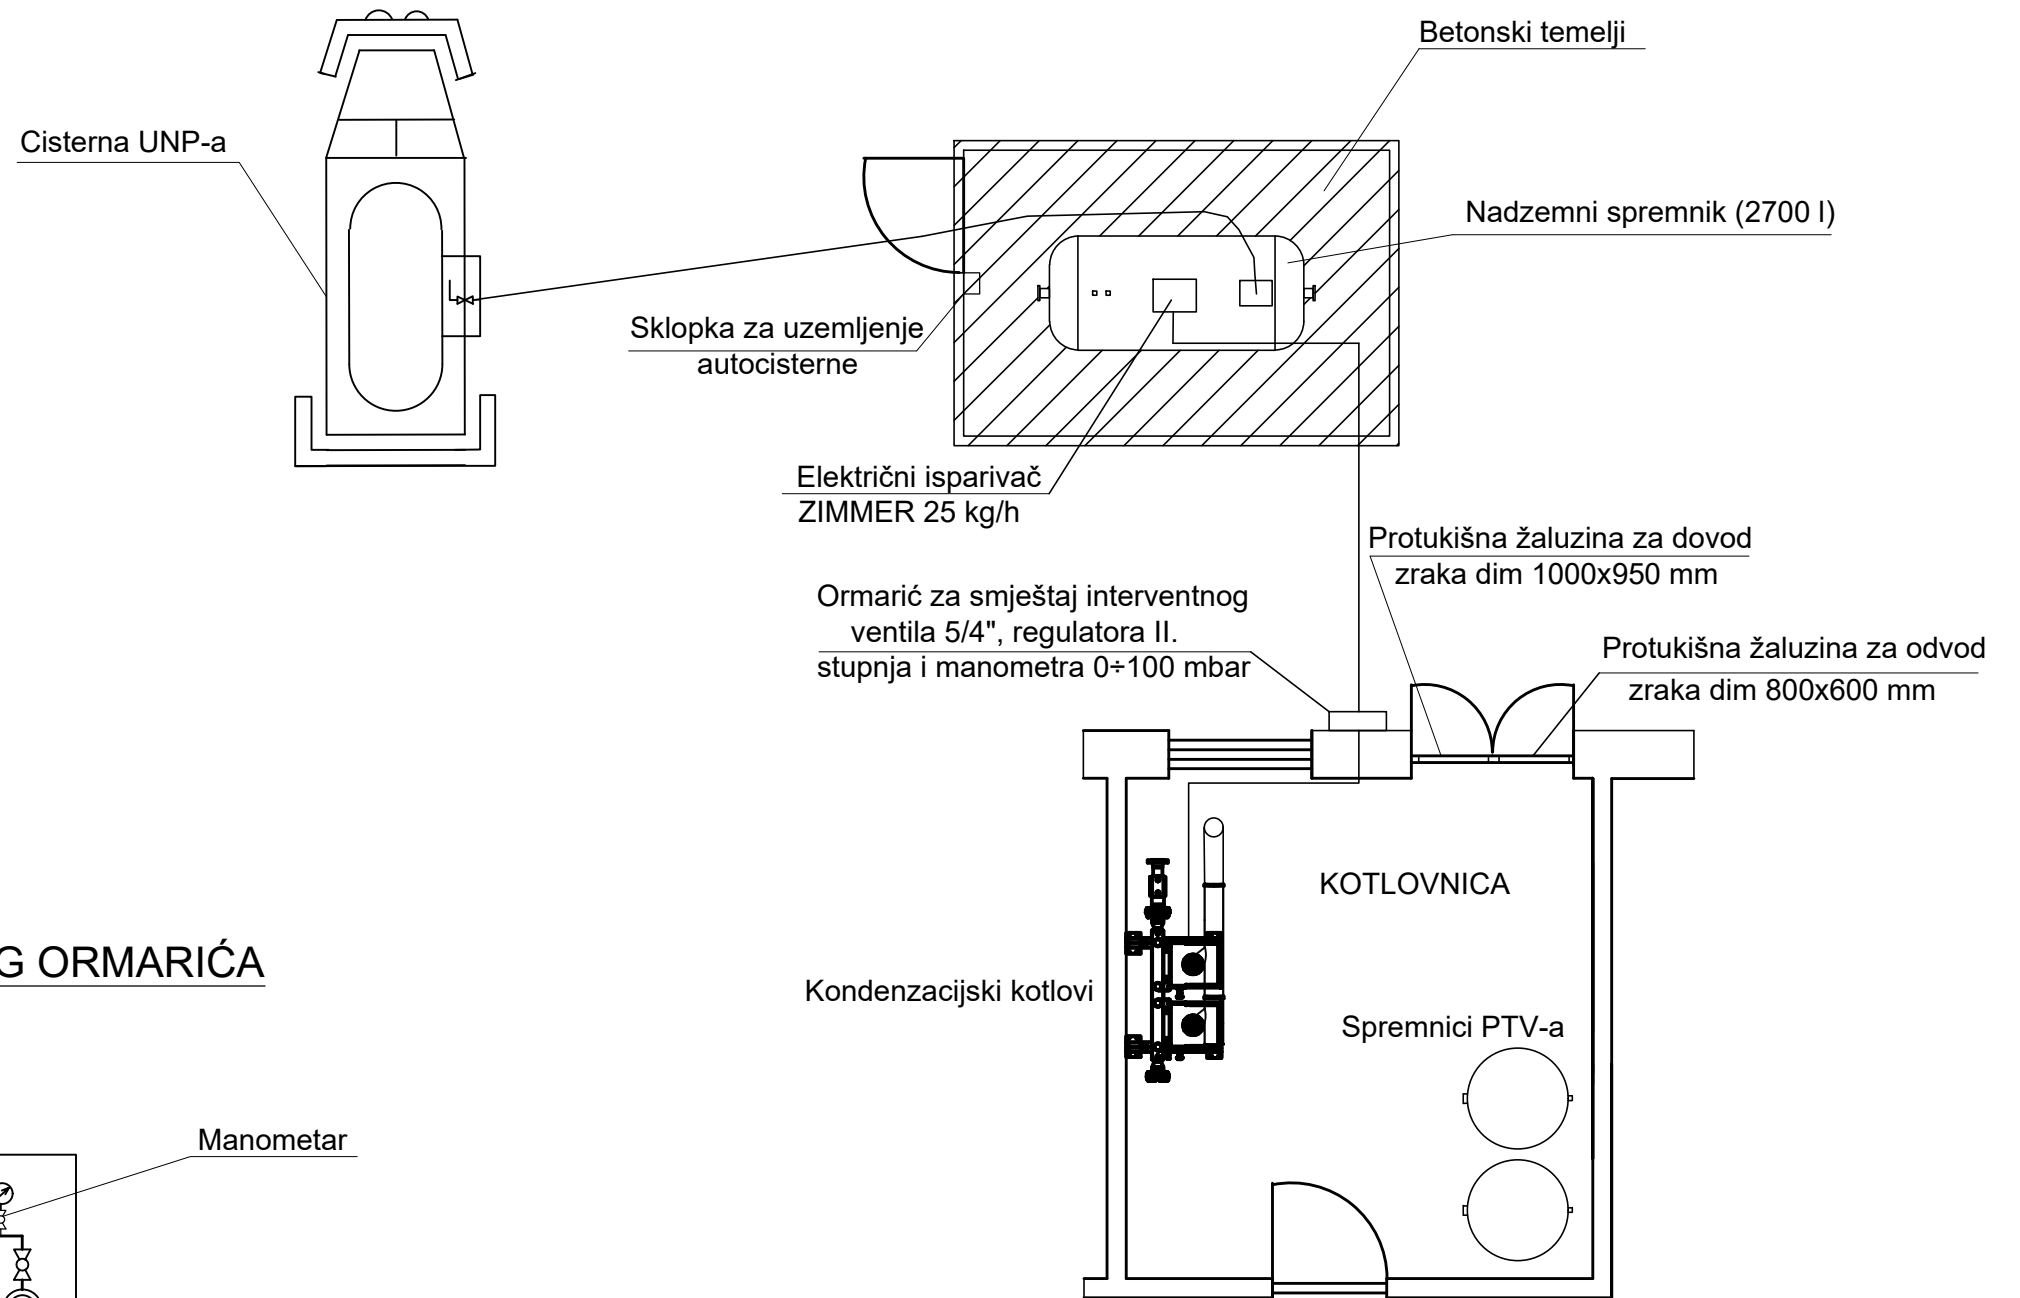

DETALJ PLINSKOG ORMARIĆA

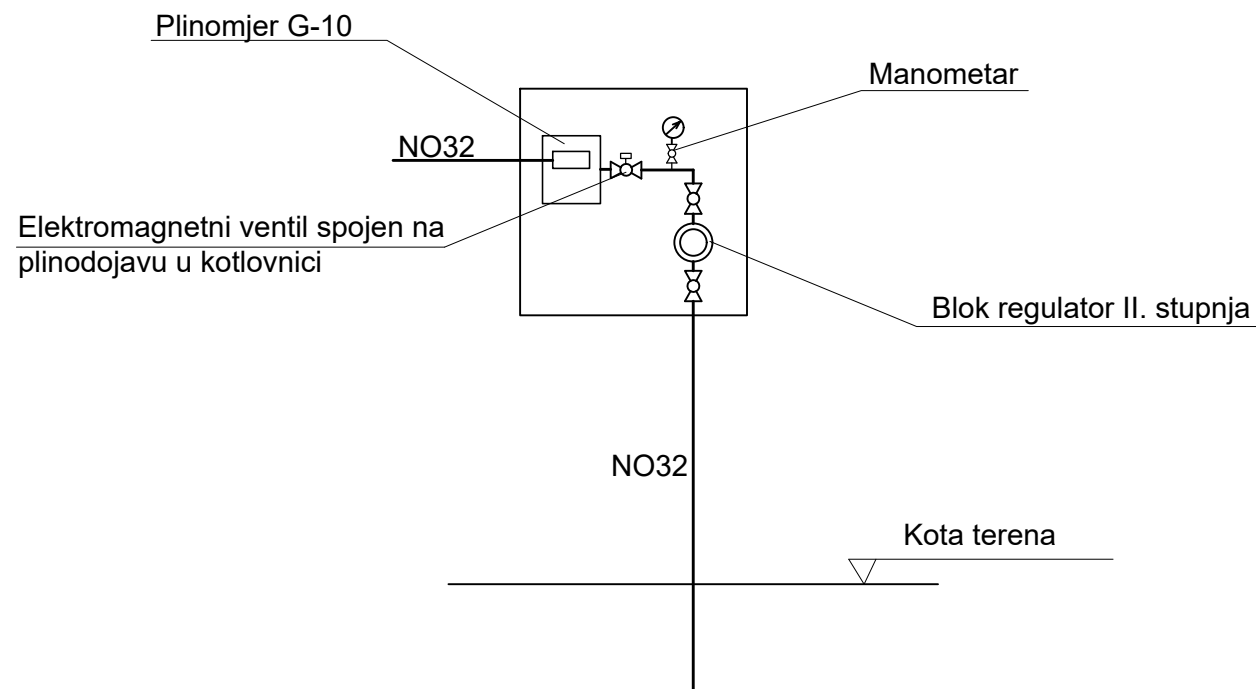

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------|
|  | | SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET 51000 RIJEKA, Vukovarska 58, HRVATSKA | |
| Naziv građevine: Dječji vrtić u Zadru | Predmet: Plinska tehnika | List: 04 | Listova: 07 |
| Izradio: Lara Vukotić | Mentor: Doc. dr. sc. Paolo Blecich | | |
| Sadržaj nacrt: Tlocrt plinske instalacije | Mjerilo: | Datum: lipanj 2022. | |